


## Případová studie – kanalizace Františkovy Lázně

Instalace	14. ledna 2016
Oblast neutralizace	Kanalizační systém ul. Klostermannova
Technická data	- délka úseku 590 m - celkem 22 kanalizačních šachet z toho 7 ošetřeno gelovými pláty
Zapáchající látky	Sirovodík, amoniak
Použité produkty	8 gelových plátů: Gelactiv® SHK
Výdrž gelových plátů	3 – 5 měsíců dle ročního období

Umístění 2 gelových plátů v místě napojení výtlačku (nejvyšší intenzita zápachu v kanalizační síti)

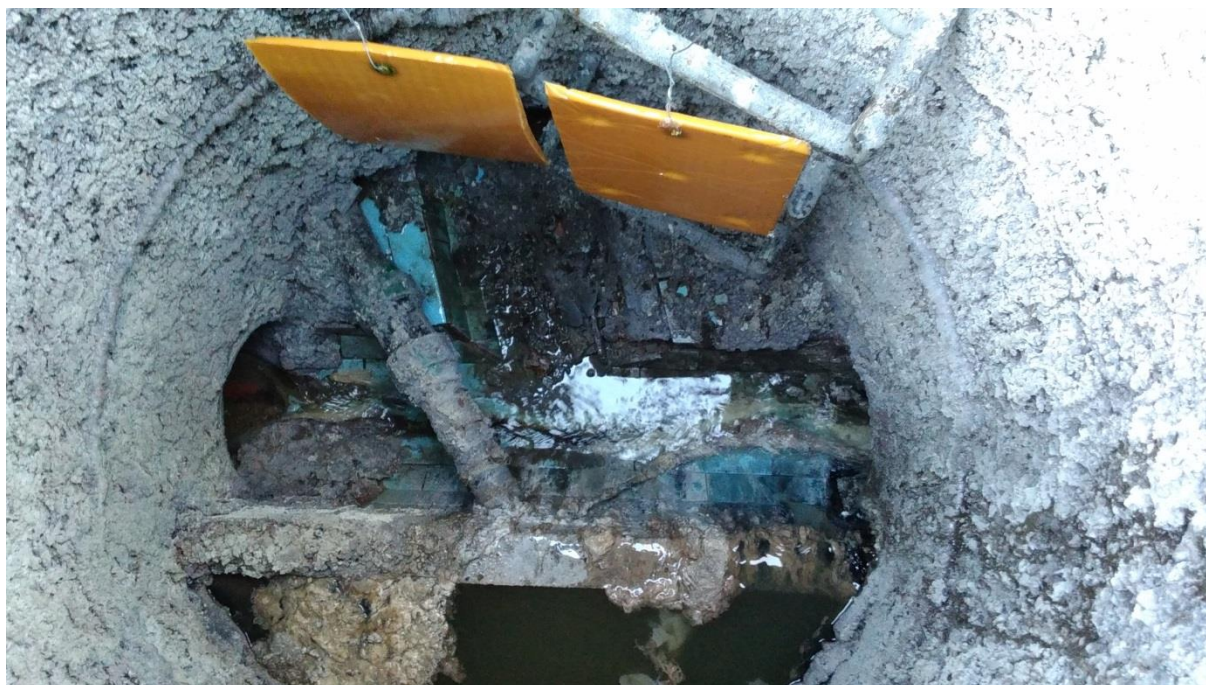

**Jednoduchý způsob zavěšení gelového plátu do kanalizační šachty pomocí drátu a ocelové tyče**

